



Sedinta lunara de progres FEBRUARIE 2026

***PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE
APA SI APA UZATA DIN JUDETUL MARAMURES
SMIS+ 322218***

**MM-CL-10 „ Retele de apa si apa uzata: Viseu de Sus,
Bocicoiu Mare, Poienile de Sub Munte ”**

MM-CL-10 „*Retele de apa si apa uzata: Viseu de Sus, Bocicoiu Mare, Poienile de Sub Munte*”

• 1. DETALII CONTRACT

- Contract nr. 196/28.07.2025 MM-CL-10 „Retele de apa si apa uzata: Viseu de Sus, Bocicoiu Mare, Poienile de Sub Munte”
- Program
 - « Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din Judetul Maramures », finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Dezvoltare Durabila 2021 - 2027
- Contractor
 - **Asocierea PRODEXIMP SRL – ALAVAL PROD COM SRL – DACIA ASPHALT SRL**
- Valoarea Contractului LEI
 - **175.247.779,82 lei (fara TVA)**
- Data acordului
 - **28.07.2025**
- Autorizatie de construire
 - **Nr. 37 din 26.09.2025**
- Autorizatie de construire organizare de santier
 - **UAT Viseu de Sus – Nr. 2 din 30.01.2026**
 - **UAT Bocicoiu Mare – Nr. 3 din 28.01.2026**
 - **UAT Poienile de Sub Munte – Nr. 1 din 12.02.2026**
- Durata contractului:
 - **30 LUNI**
- Perioada de garantie
 - **36 LUNI**

- OBIECTIV 1:


- Reabilitare conducta de transport apa potabile – $L = 676$ m;
- Extindere conducta de transport apa potabile – $L = 5.202$ m;
- Reabilitare retea de distributie apa potabile – $L = 1.595$ m;
- Extindere retea de distributie apa potabile – $L = 20.570$ m;
- Extindere statii de pompare apa potabile – $L = 1$ buc.;
- Gospodaria de apa GA1 (existenta) – Str. Aurel Vlaicu: reabilitare rezervor inmagazinare 1.000 m^2 – 1 buc.;
- Gospodaria de apa GA2 (noua) – Str. Frasinului: rezervor nou inmagazinare 250 m^2 – 1 buc. si statie noua clorinare – 1 buc.;
- Gospodaria de apa GA3 (noua) – Str. 1 Mai: statie noua de pompare $Q_p = 5\text{ l/s}$, $H_p = 200\text{ mCA}$ – 1 buc. si rezervor nou tampon 150 m^2 – 1 buc.;
- Gospodaria de apa GA4 (noua) – Str. Randunelelor (DN18): statie noua pompare $Q_p = 5\text{ l/s}$, $H_p = 60\text{ mCA}$ – 1 buc. si rezervor nou tampon 150 m^2 – 1 buc. si statie noua de clorinare - 1 buc.
- Front de captare existent: reabilitare rezervor 150 m^3 , reabilitare rezervor de inmagazinare 150 m^3 = 1 buc.

- OBIECTIV 2:

- Extindere retea canalizare – $L = 9.417$ m;
- Extindere statii de pompare apa uzata si conducte de refulare apa uzata - 8 buc. SPAU, $L = 1.641$ m


*Lucrari propuse
in prima faza*

WISEU DE SUS
Apa

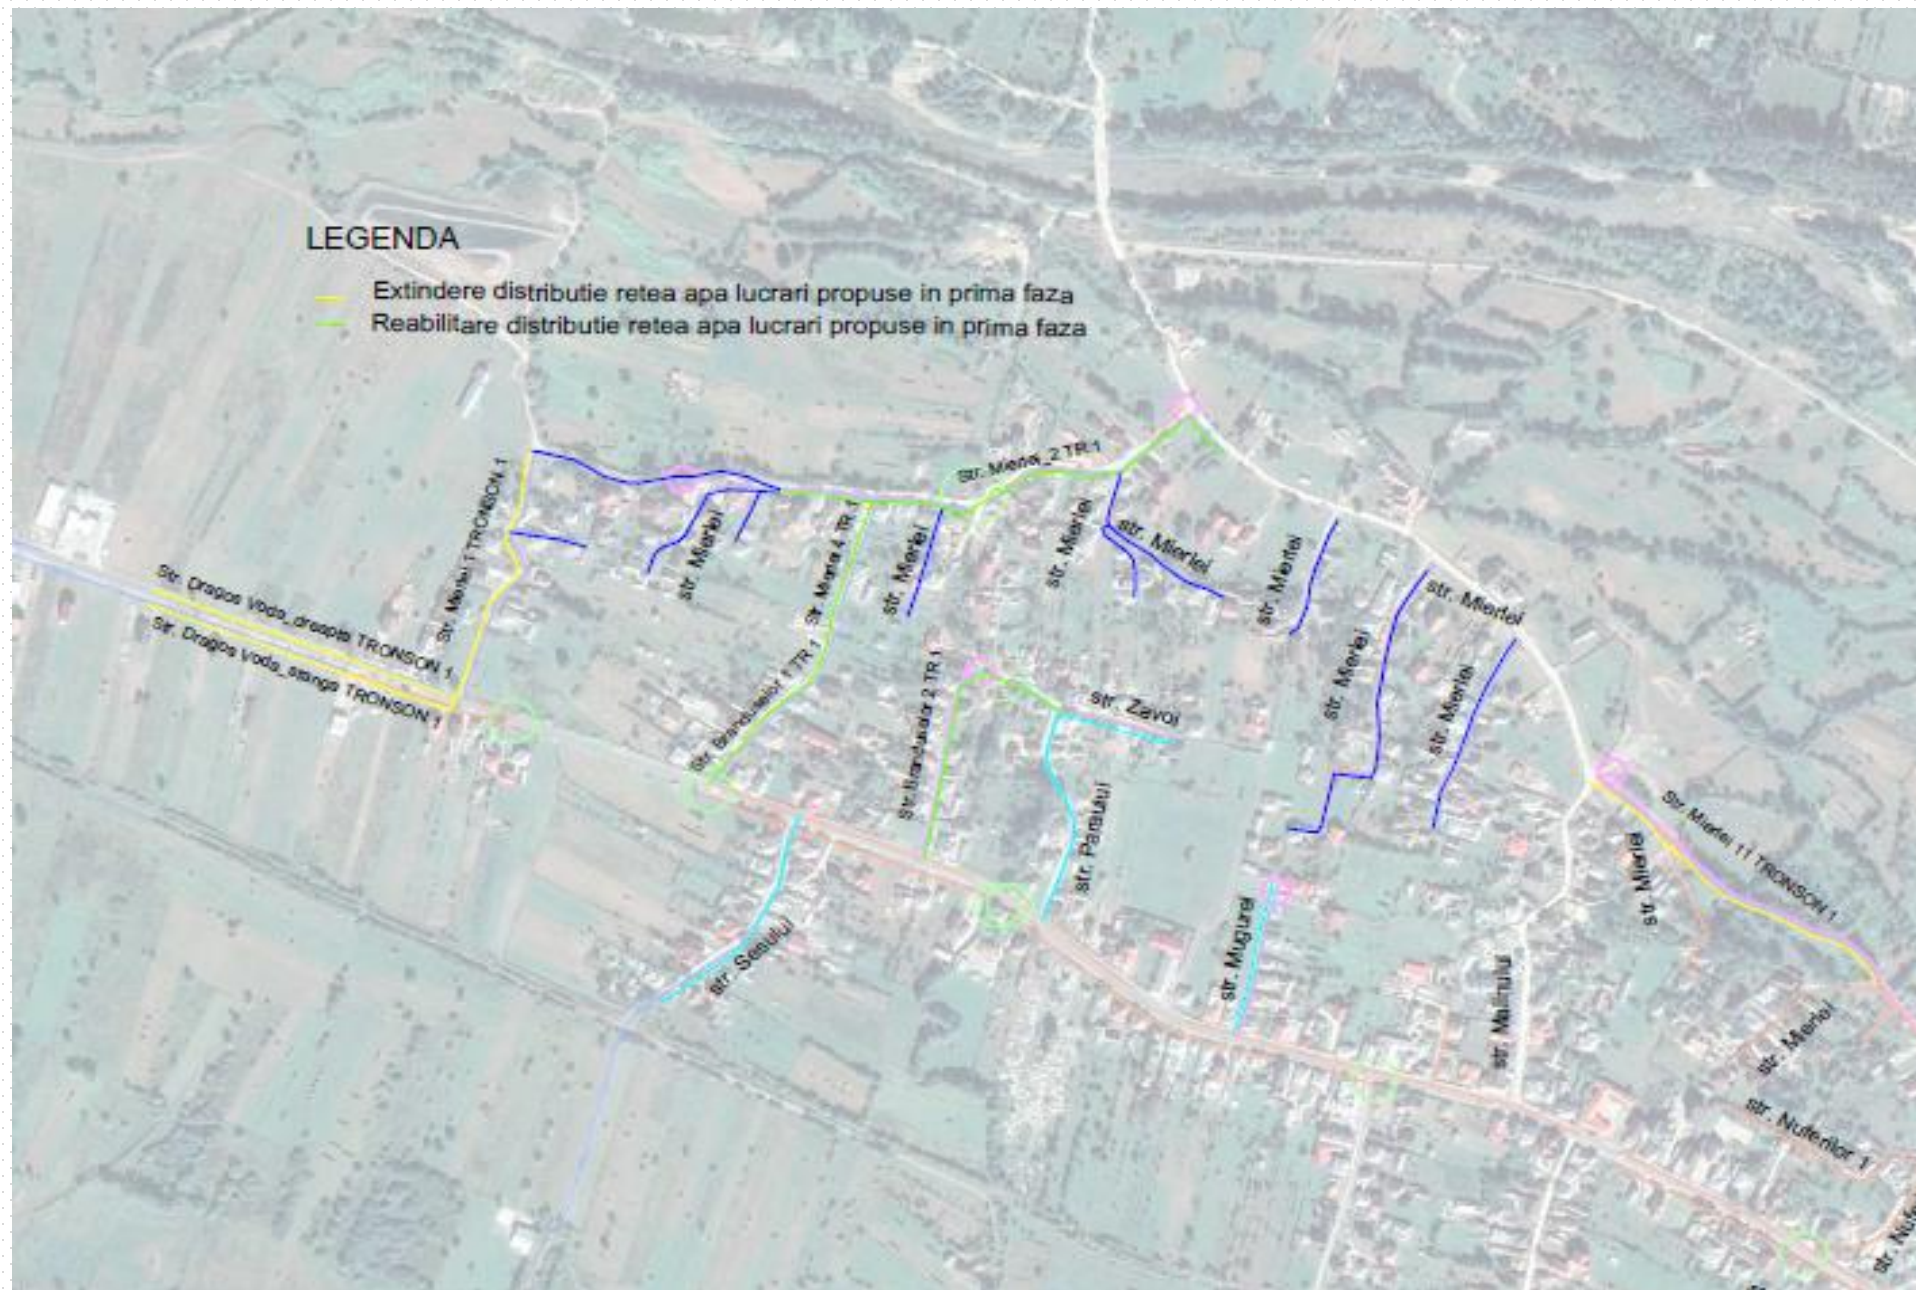


*Lucrari propuse
in prima faza*

WISEU DE SUS
Apa

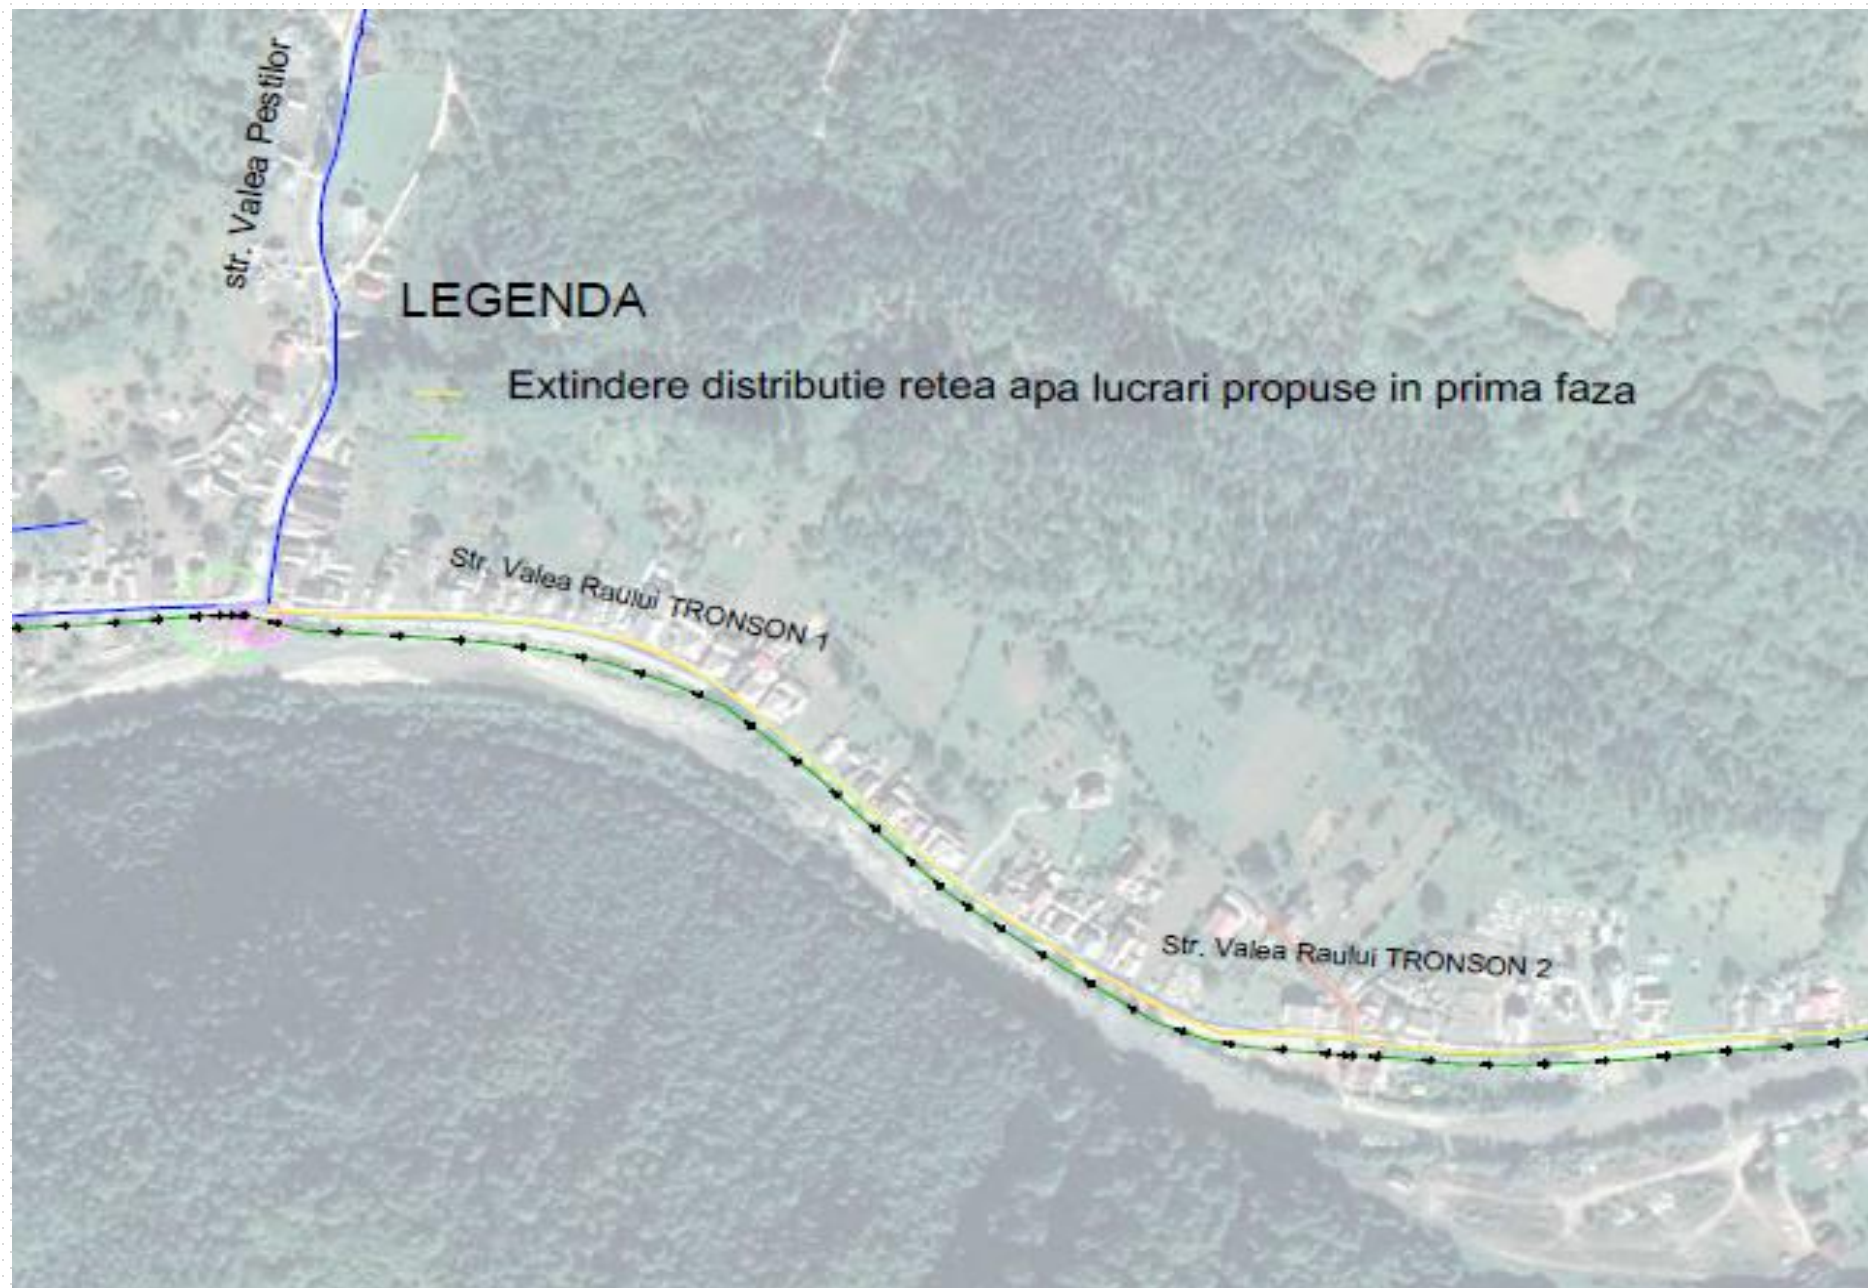


*Lucrari propuse
in prima faza*

WISEU DE SUS
Apa

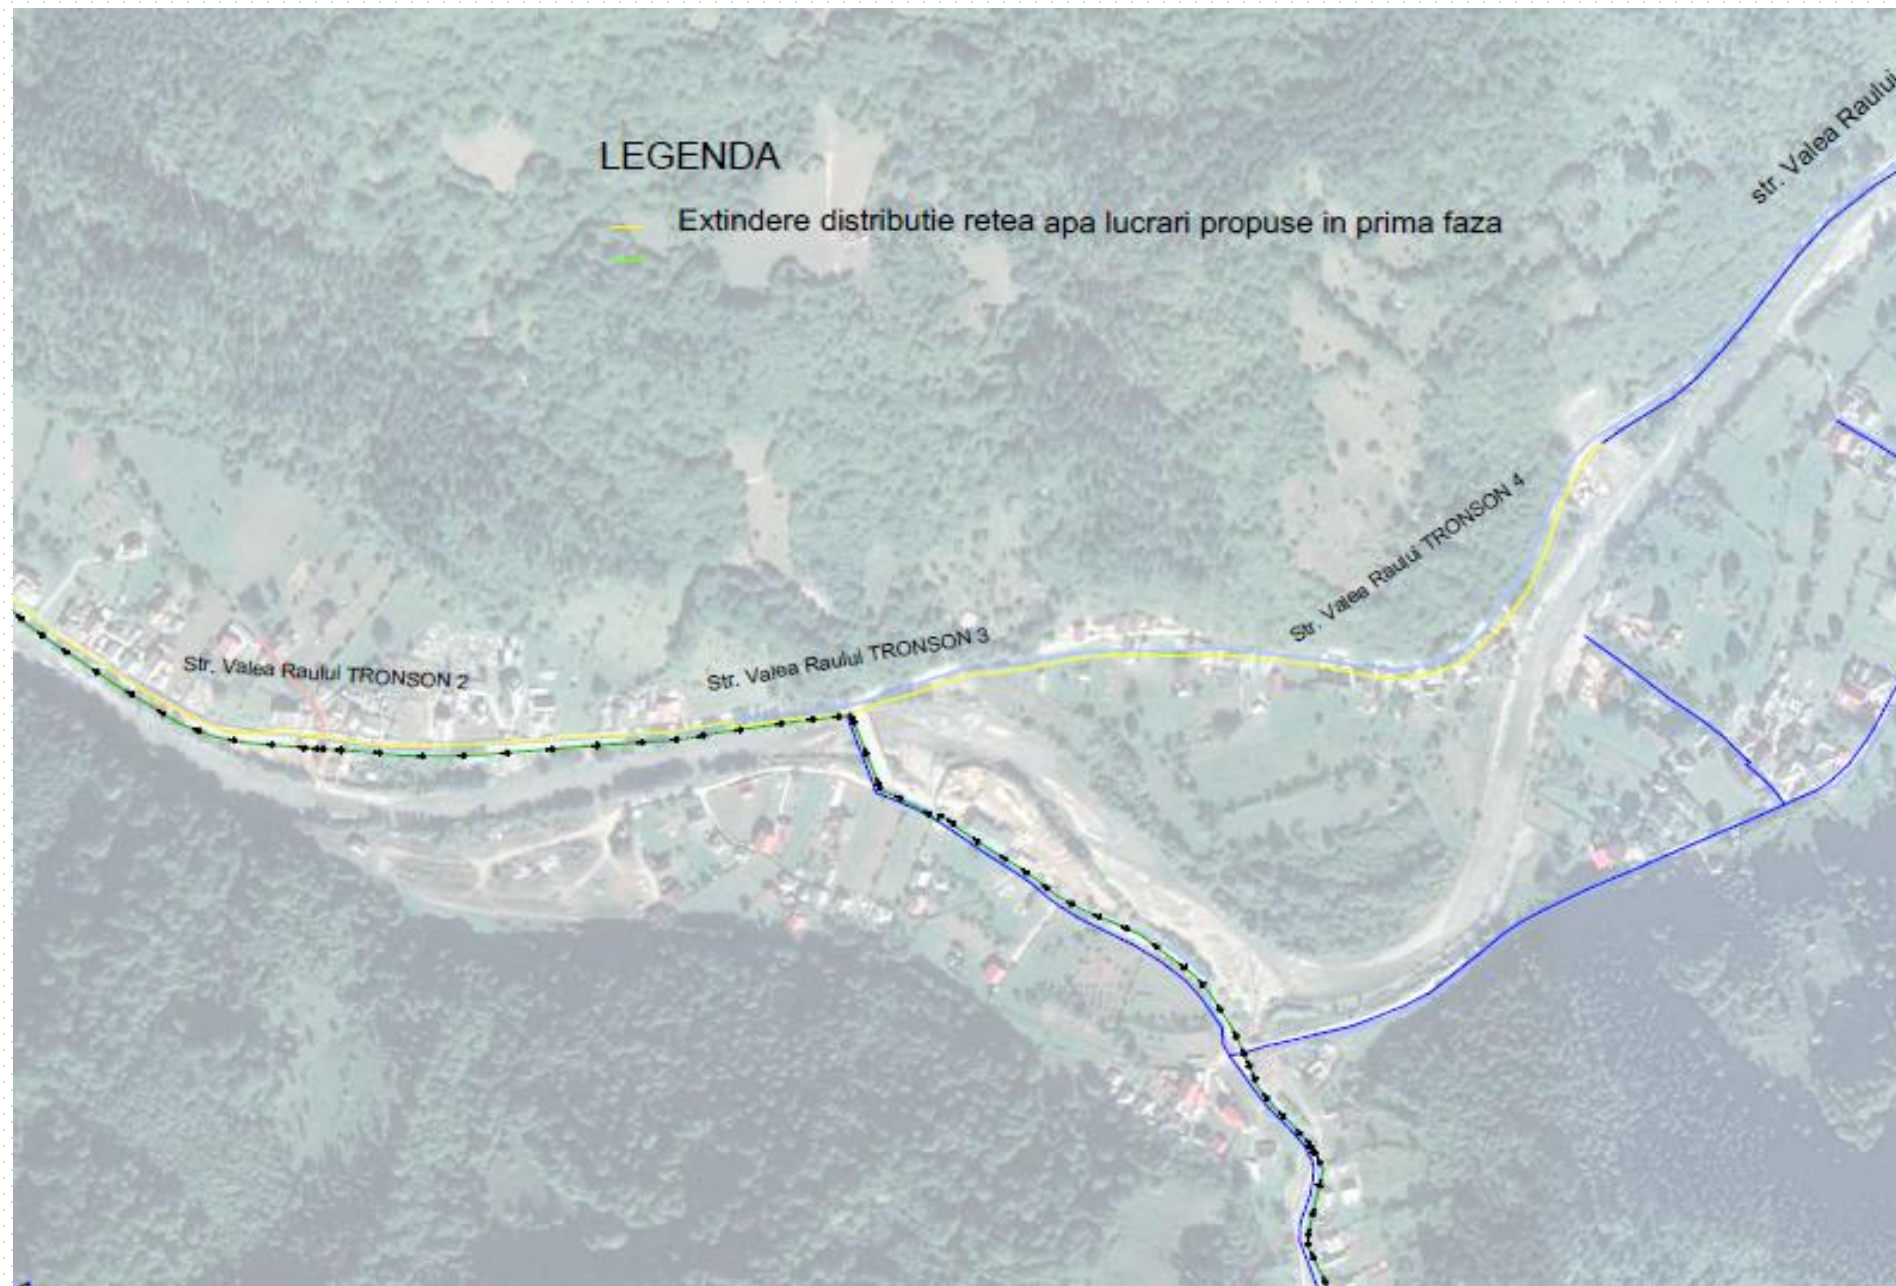

*Lucrari propuse
in prima faza*

WISEU DE SUS
Apa uzata

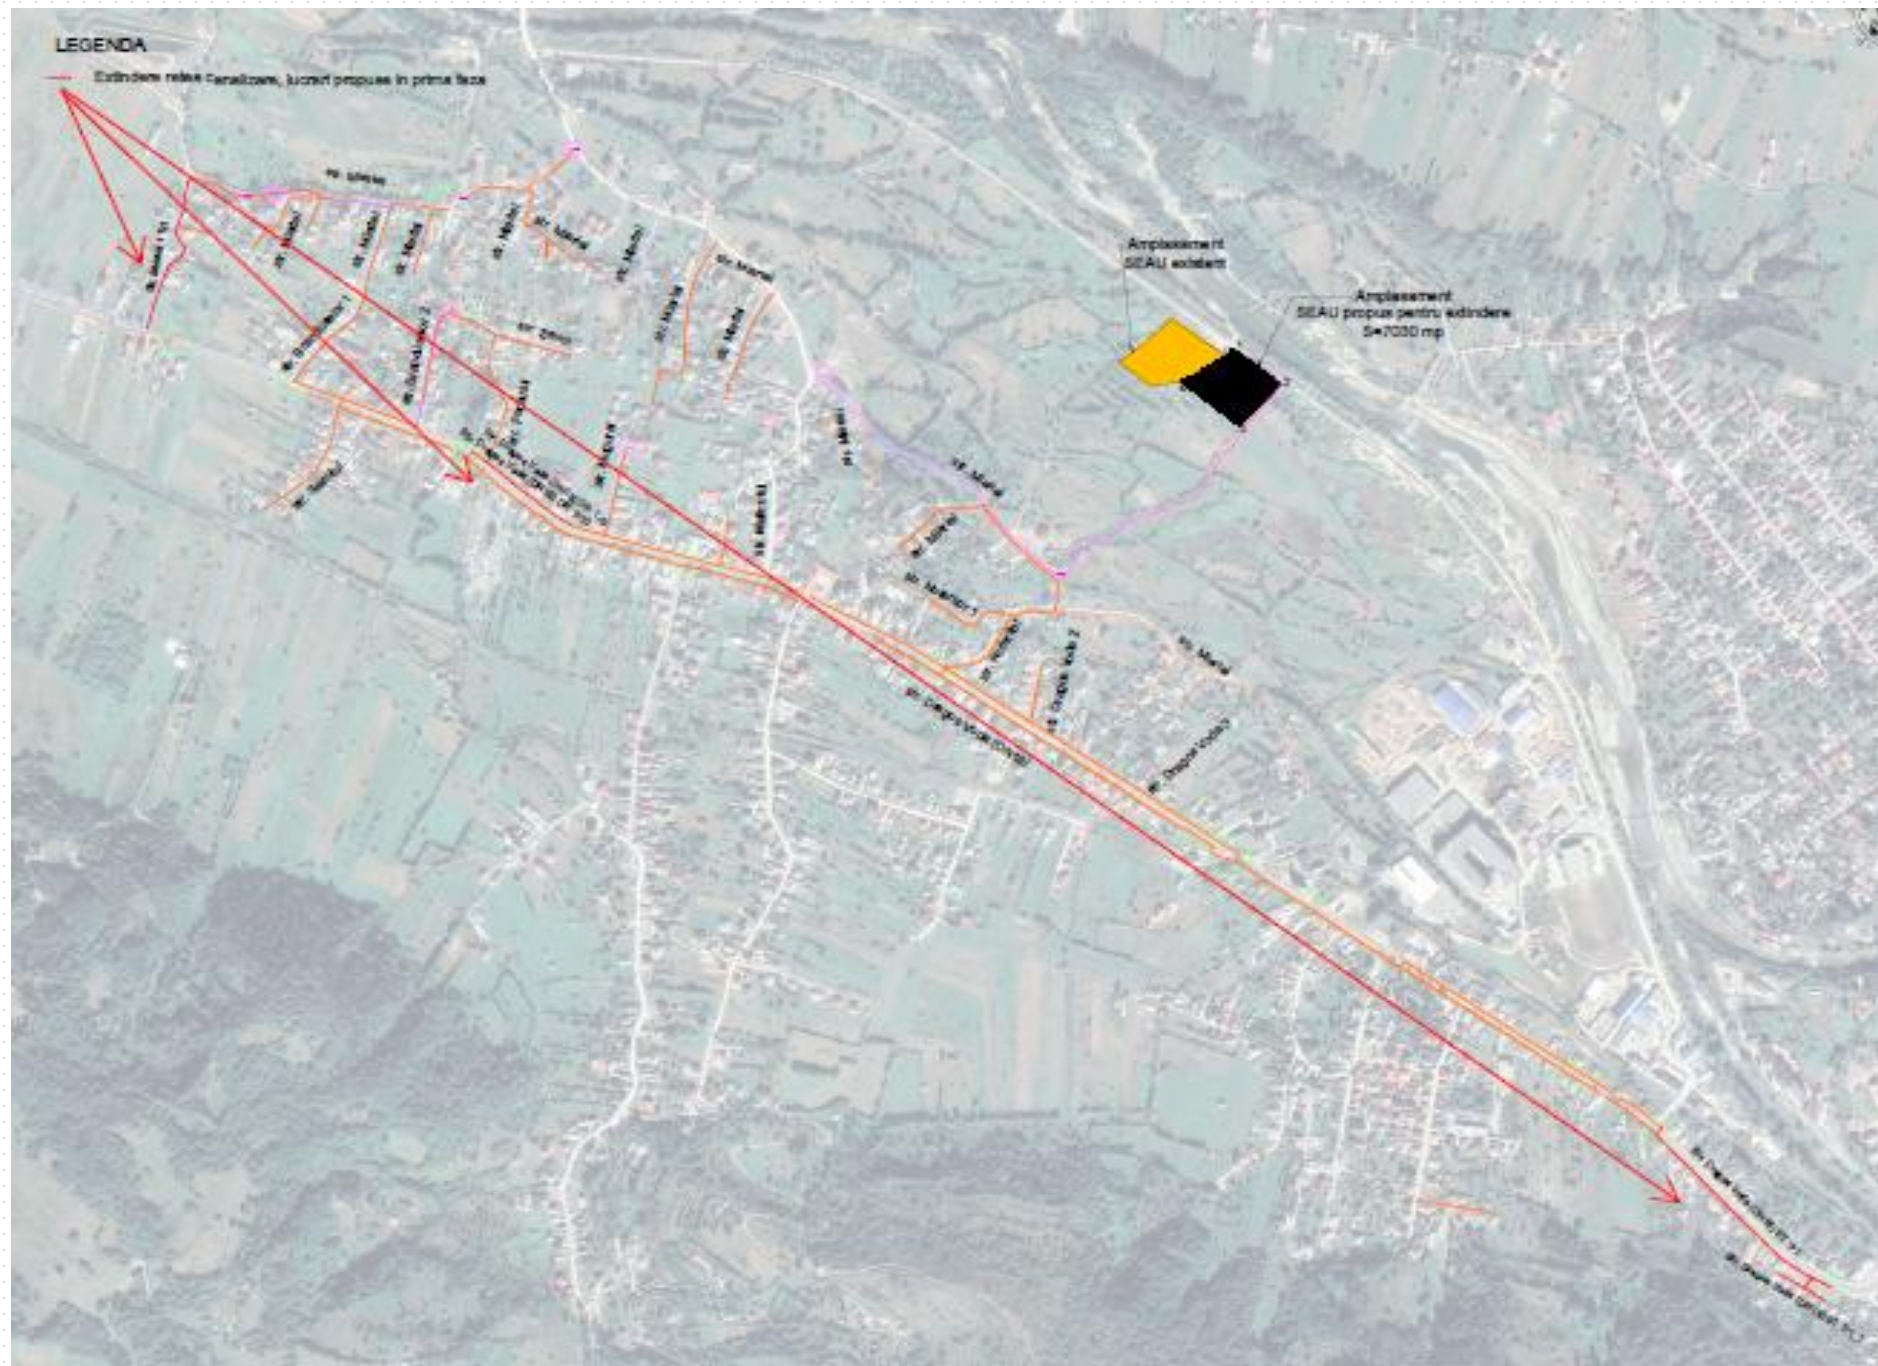

BOCICOIU MARE

- OBIECTIV 1:

- Extindere retea de distributie – $L = 31.773 \text{ m}$;
- Statie de pompare GA Craciunesti – 1 buc.;
- Gospodaria de apa: rezervor nou de inmagazinare 500 m^3 – 2 buc.;
- Statie noua de clorinare – 1 buc.;
- Conducta de transport apa potabile – $L = 3.201 \text{ m}$;

- OBIECTIV 2:

- Extinderea sistemului de apa uzata – $L = 23.486 \text{ m}$;

- OBIECTIV 3:


- Statie de pompare apa uzata SPAU 1 – 1 buc.;
- Statie de pompare apa uzata SPAU 2 – 1 buc.;
- Statie de pompare apa uzata SPAU 3 – 1 buc.;
- Statie de pompare apa uzata SPAU 4 – 1 buc.;
- Statie de pompare apa uzata SPAU 5 – 1 buc.;

- OBIECTIV 4:

- Conducta refulare SPAU 1 – $L_{\text{ref}} = 676 \text{ m}$;
- Conducta refulare SPAU 2 – $L_{\text{ref}} = 637 \text{ m}$;
- Conducta refulare SPAU 3 – $L_{\text{ref}} = 637 \text{ m}$
- Conducta refulare SPAU 4 – $L_{\text{ref}} = 637 \text{ m}$
- Conducta refulare SPAU 5 – $L_{\text{ref}} = 637 \text{ m}$


*Lucrari propuse
in prima faza*

BOCICOIU MARE
Apa

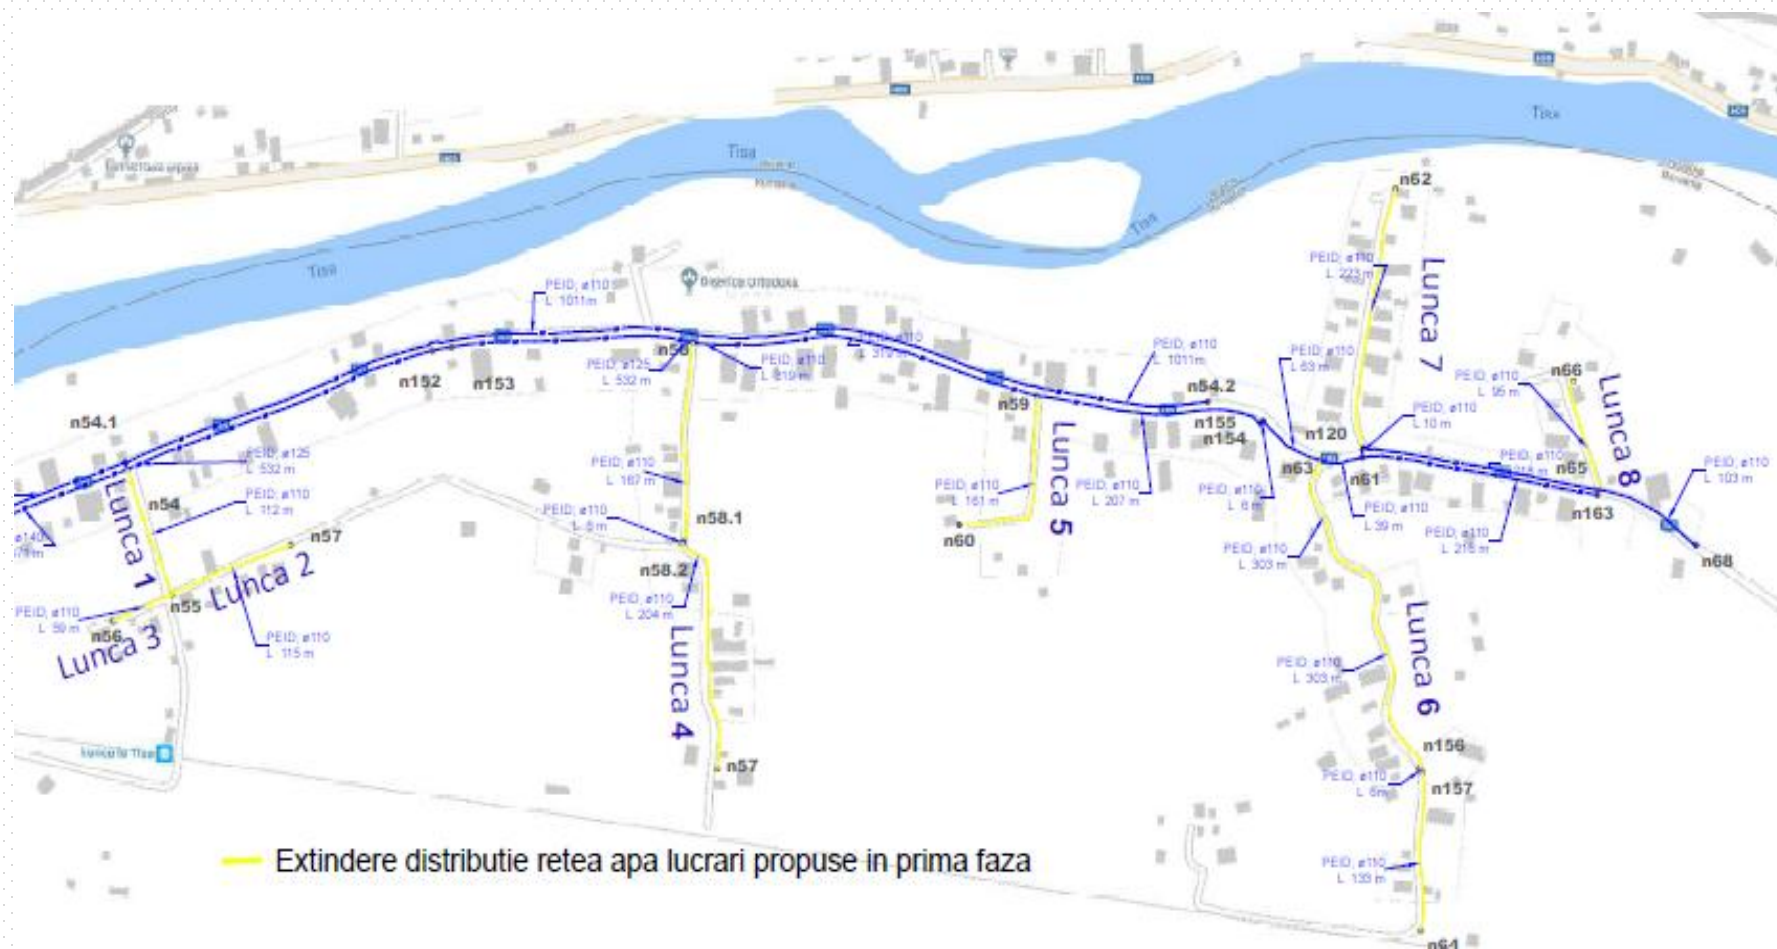


*Lucrari propuse
in prima faza*

BOCICOIU MARE
Apa

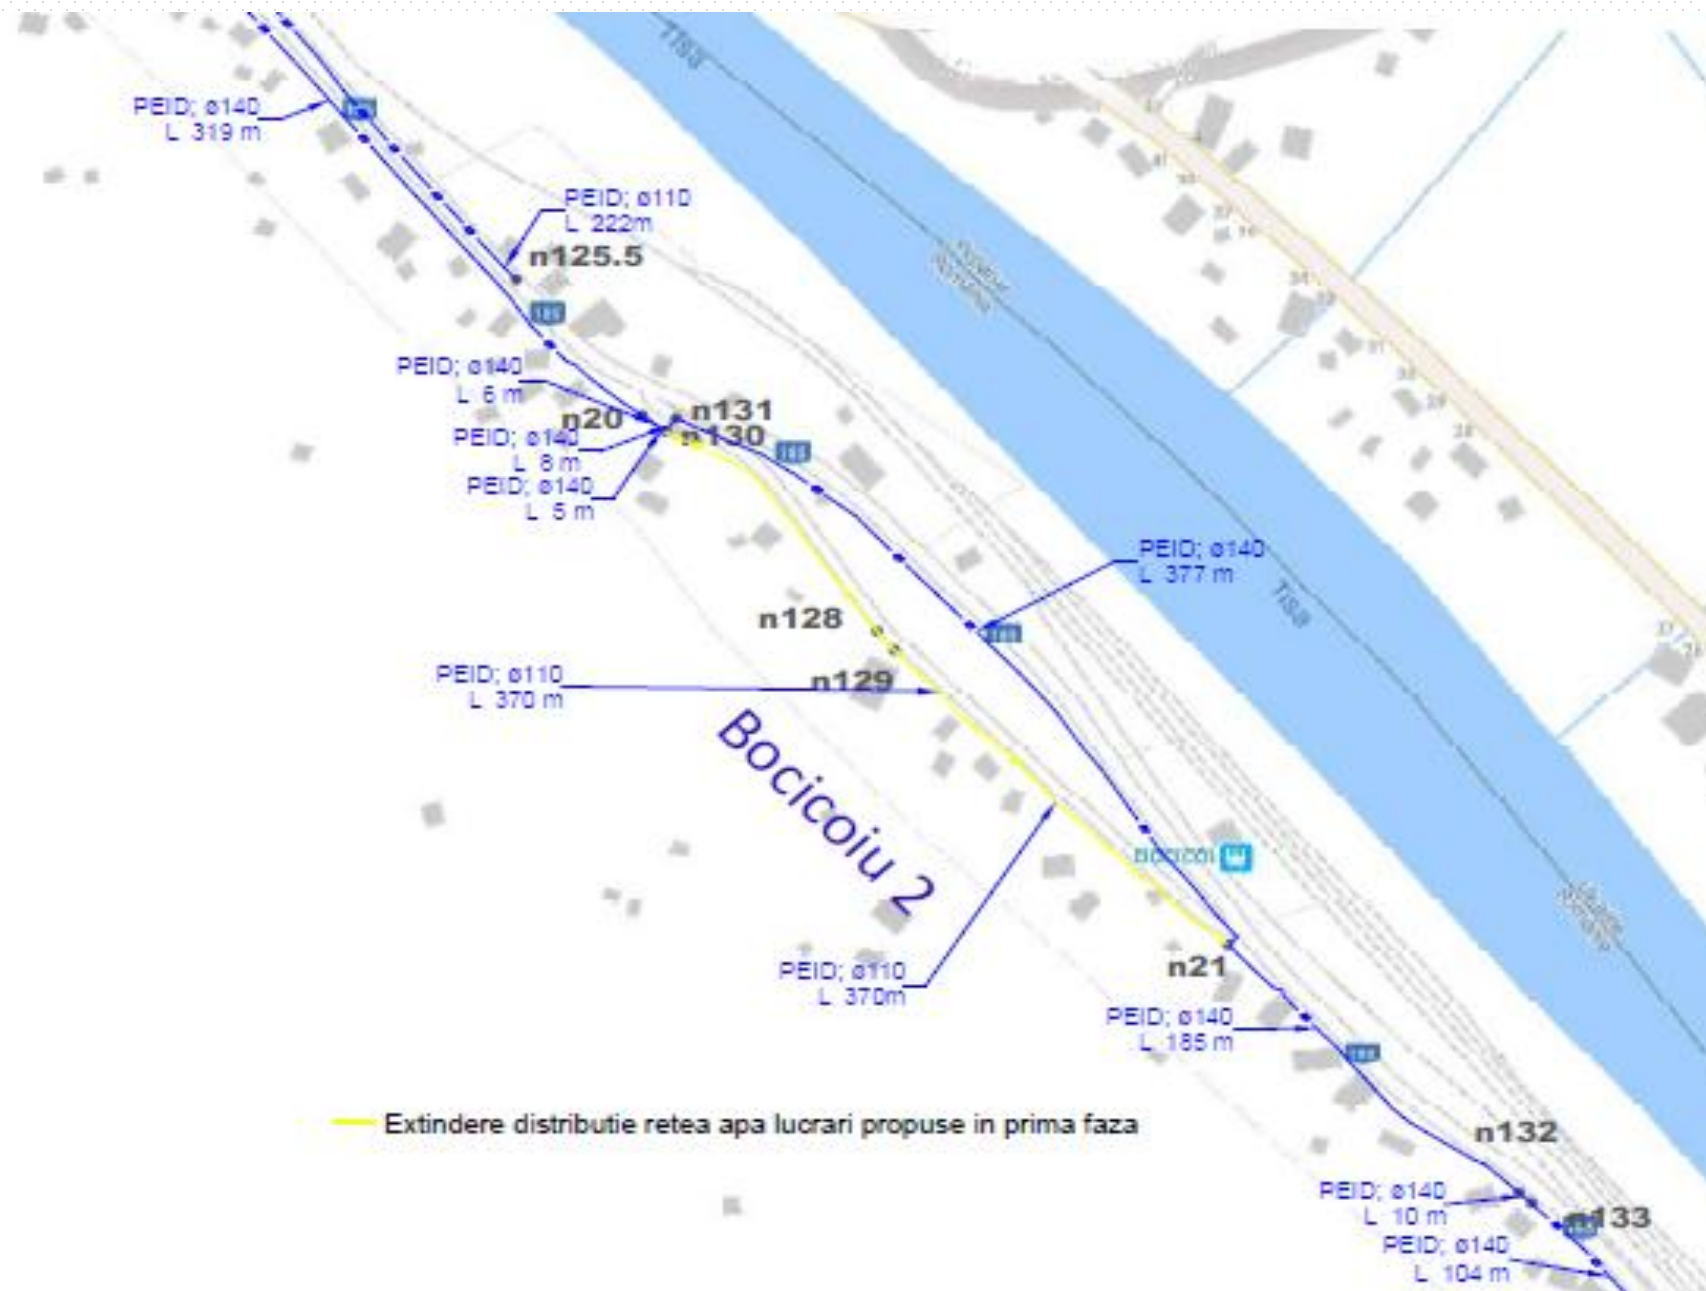


*Lucrari propuse
in prima faza*


BOCICOIU MARE
Apa

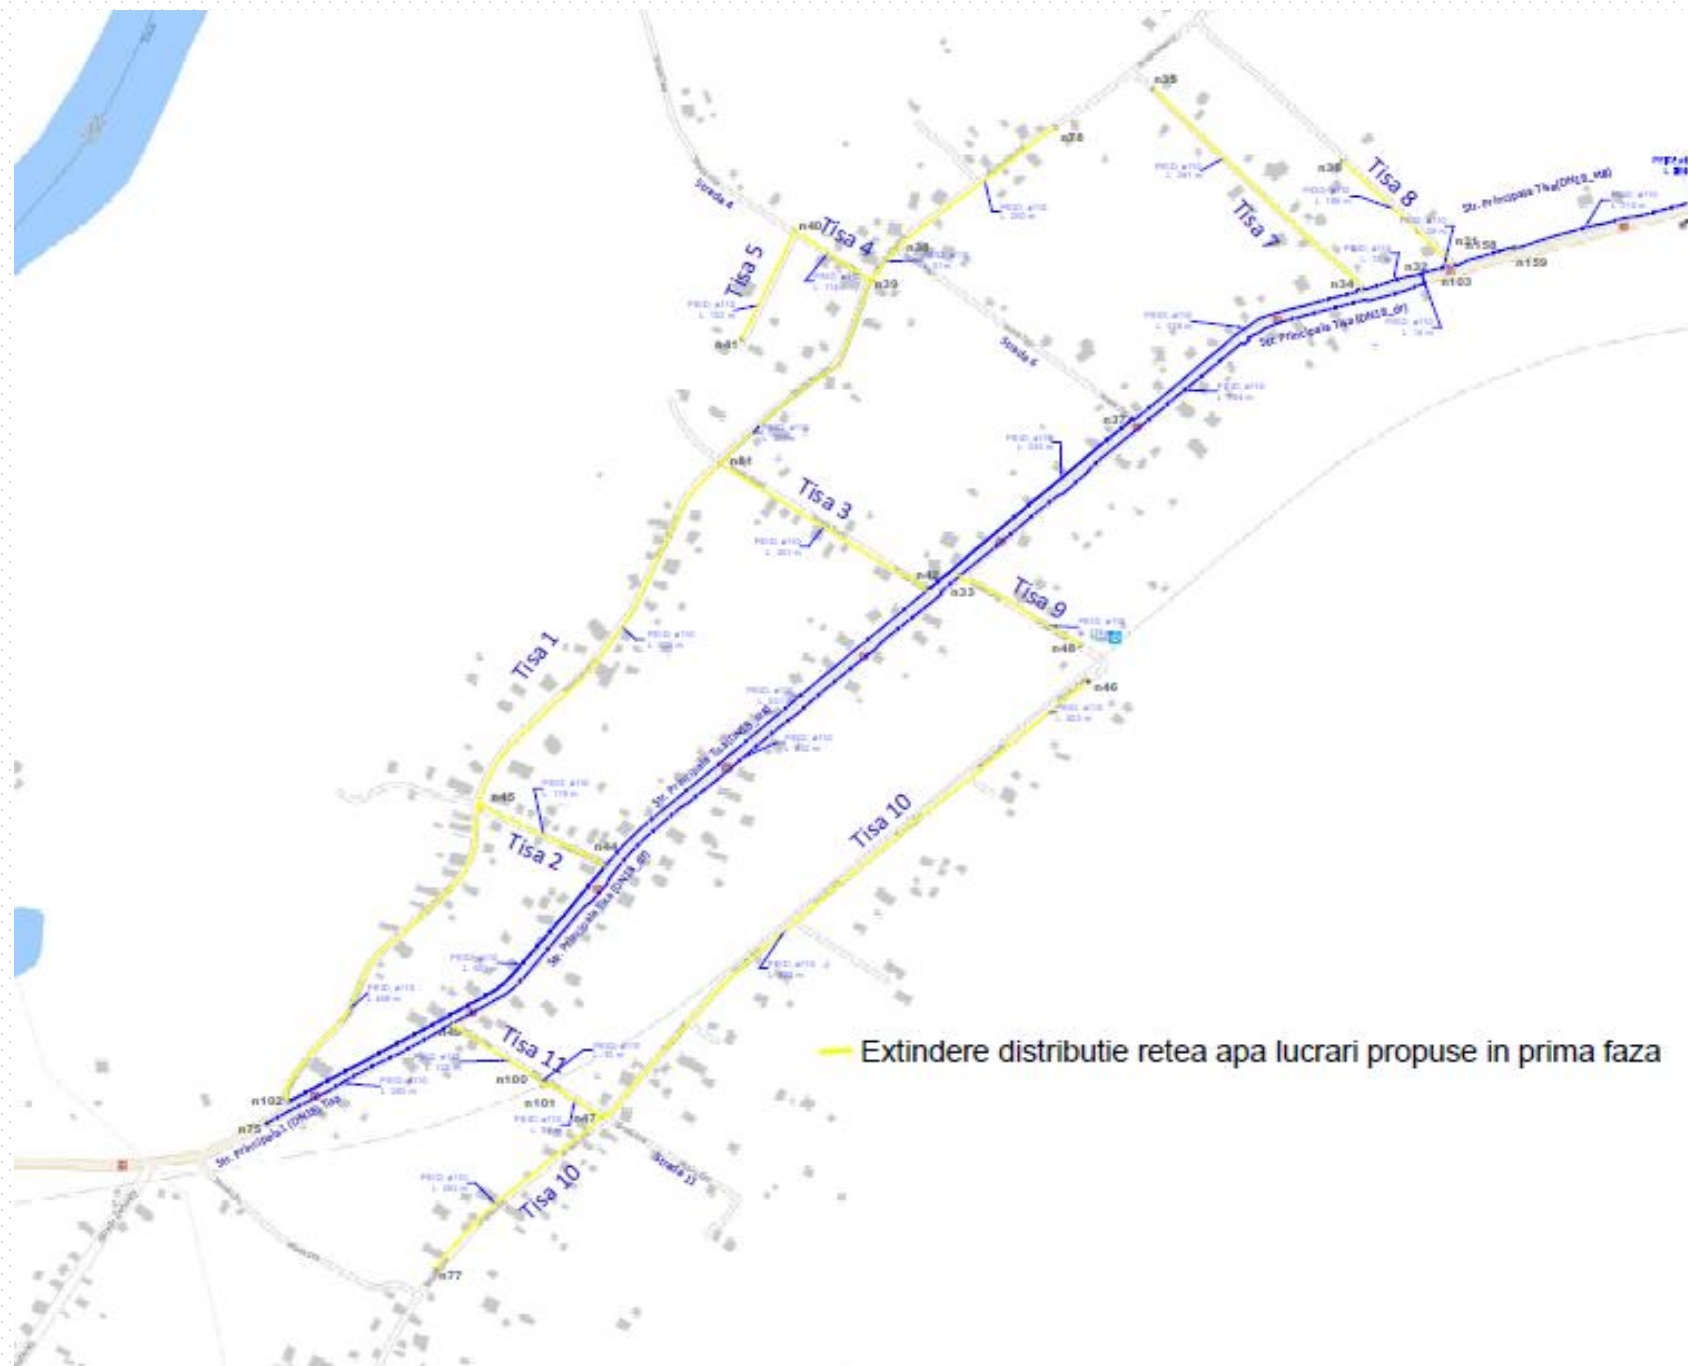

*Lucrari propuse
in prima faza*

BOCICOIU MARE
Apa uzata

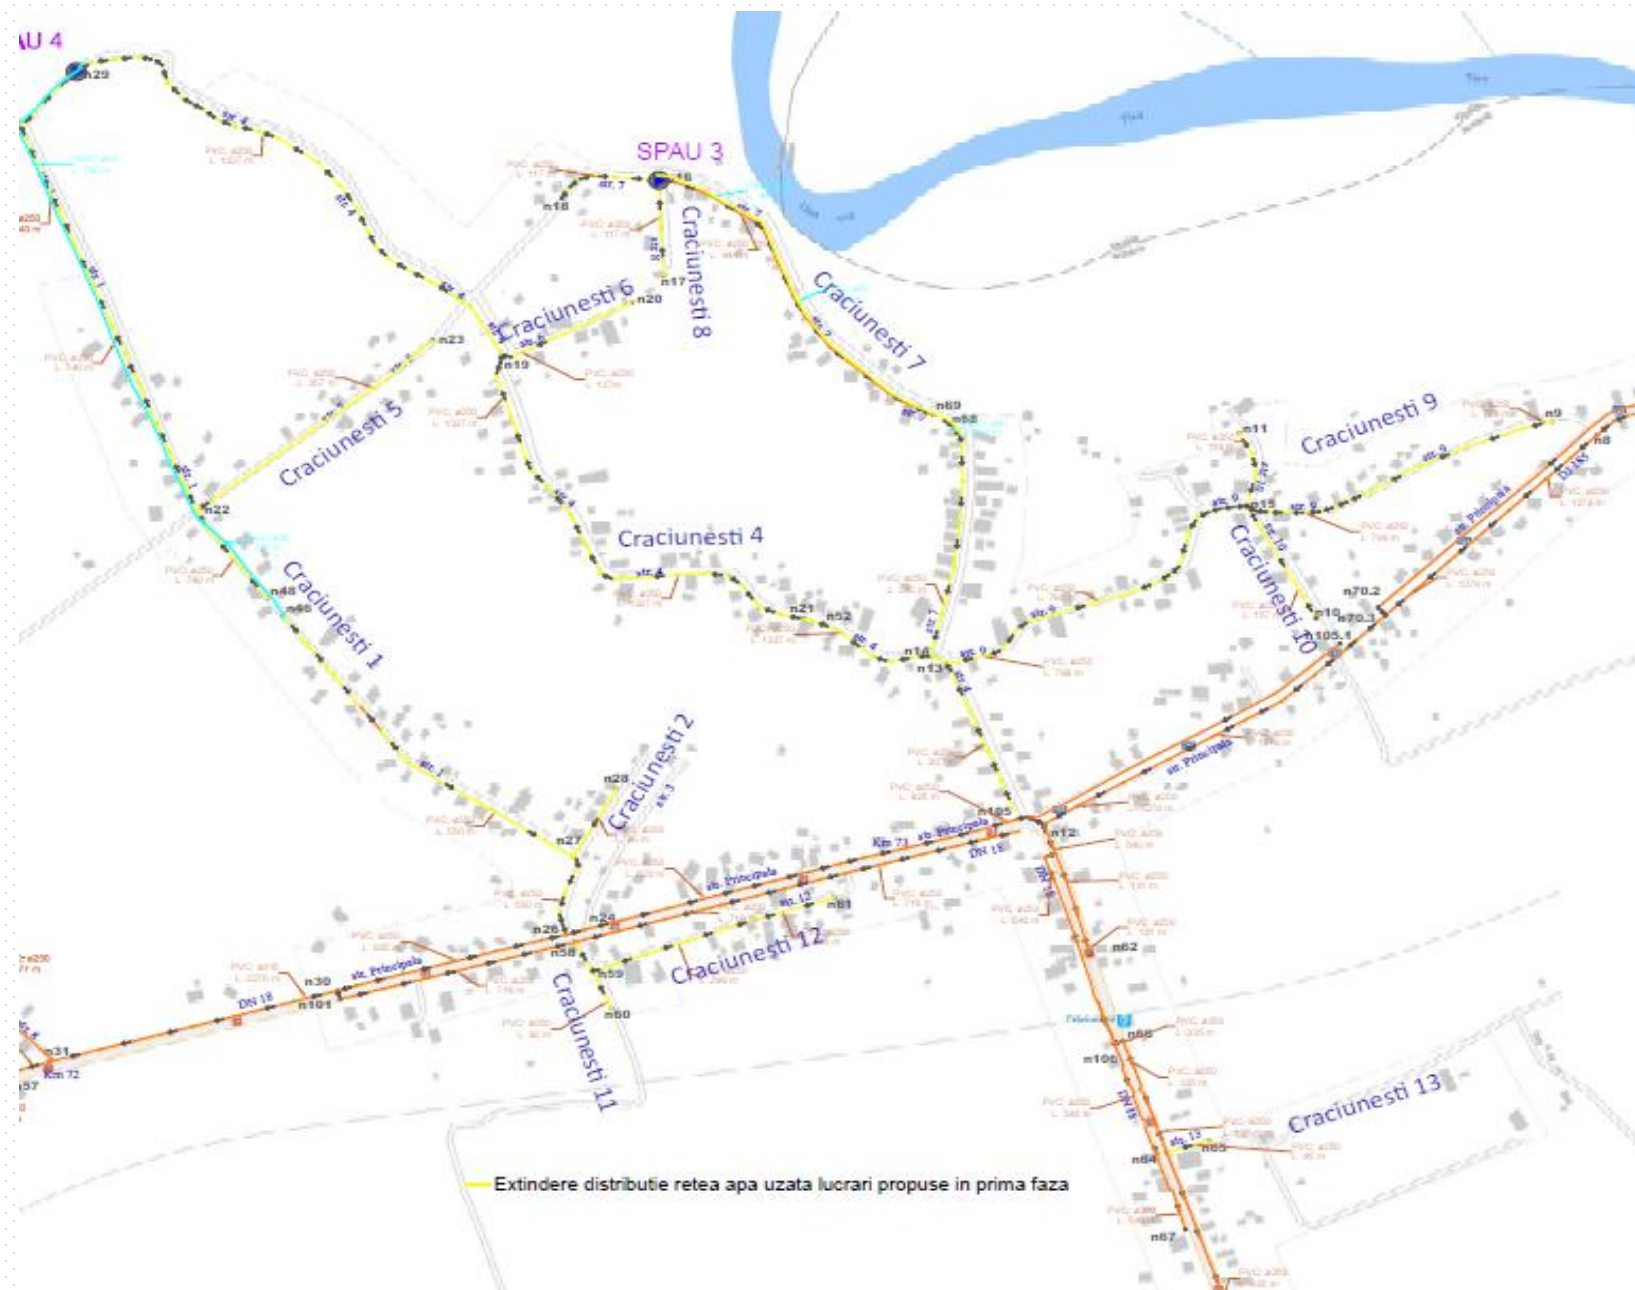

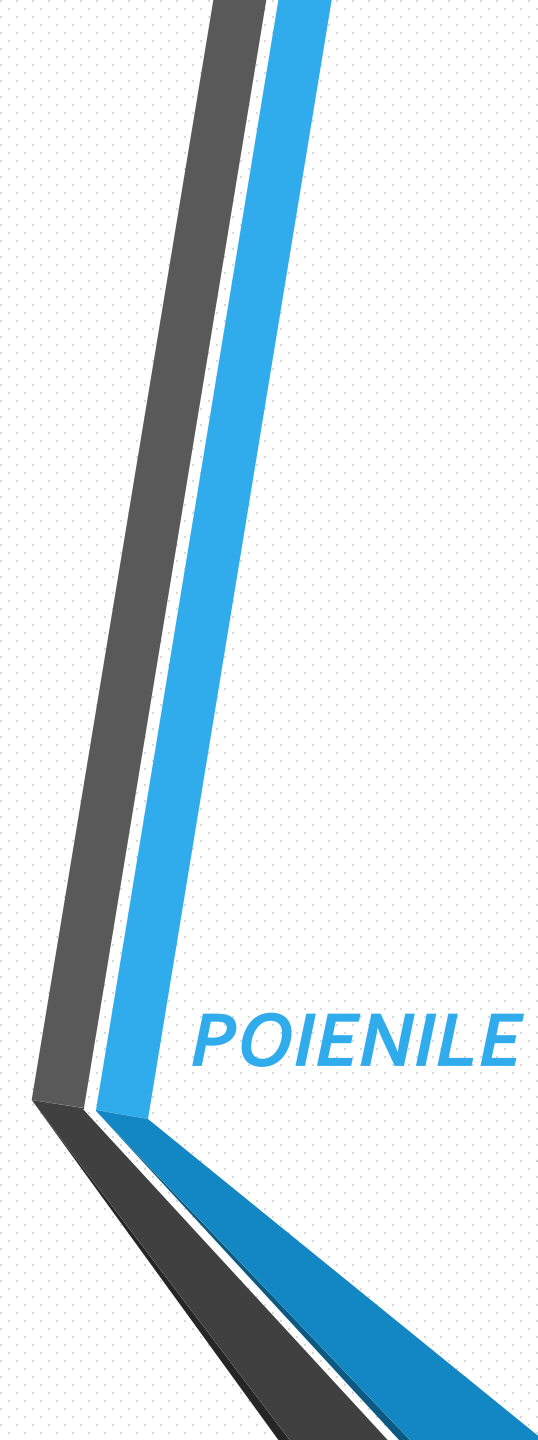


POIENILE DE SUB MUNTE

- OBIECTIV 1:
 - Extinderea rețelei de distribuție apă potabilă – $L = 25.119$ m;
 - Stații de pompare apă potabilă – 2 buc.;
 - Bransamente de rețea de distribuție existente: 2.910 buc.
- OBIECTIV 2:
 - Extinderea rețelei de colectare apă uzată – $L = 21.492$ m;
 - Stații de pompare ape uzate – 6 buc.;
 - Conducte de refulare SPAU – $L = 914$ m;

*Lucrari propuse
in prima faza*

POIENILE DE SUB MUNTE
Apa


— Extindere distributie retea apa lucrari propuse in prima faza

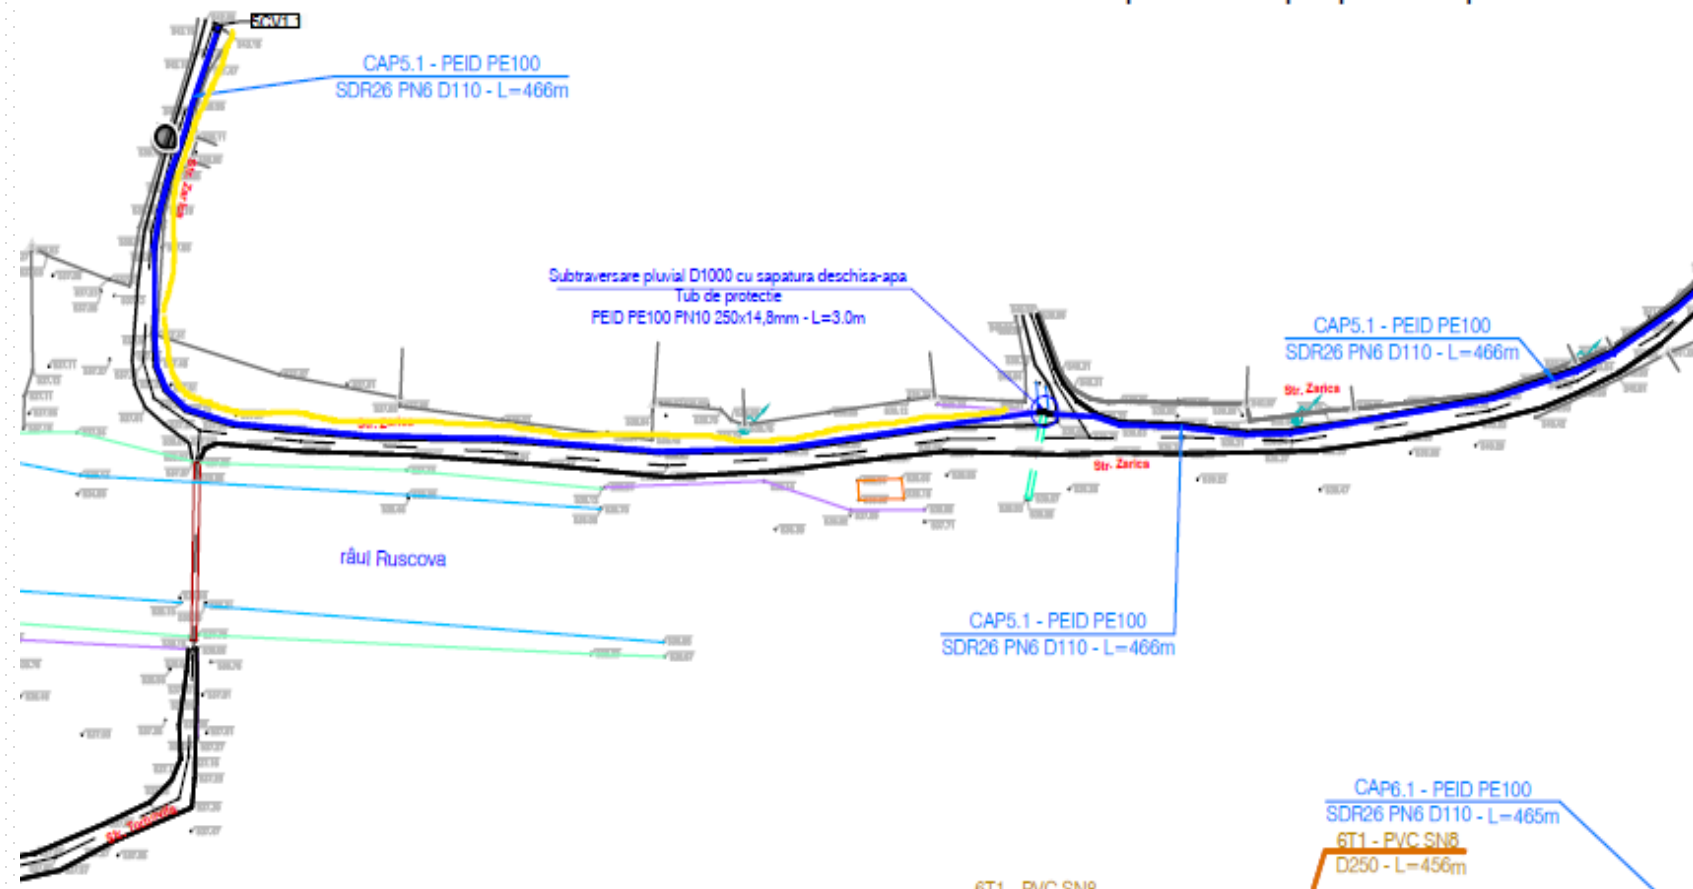

*Lucrari propuse
in prima faza*

**POIENILE DE SUB MUNTE
Apa**


— Extindere distributie retea apa lucrari propuse in prima faza

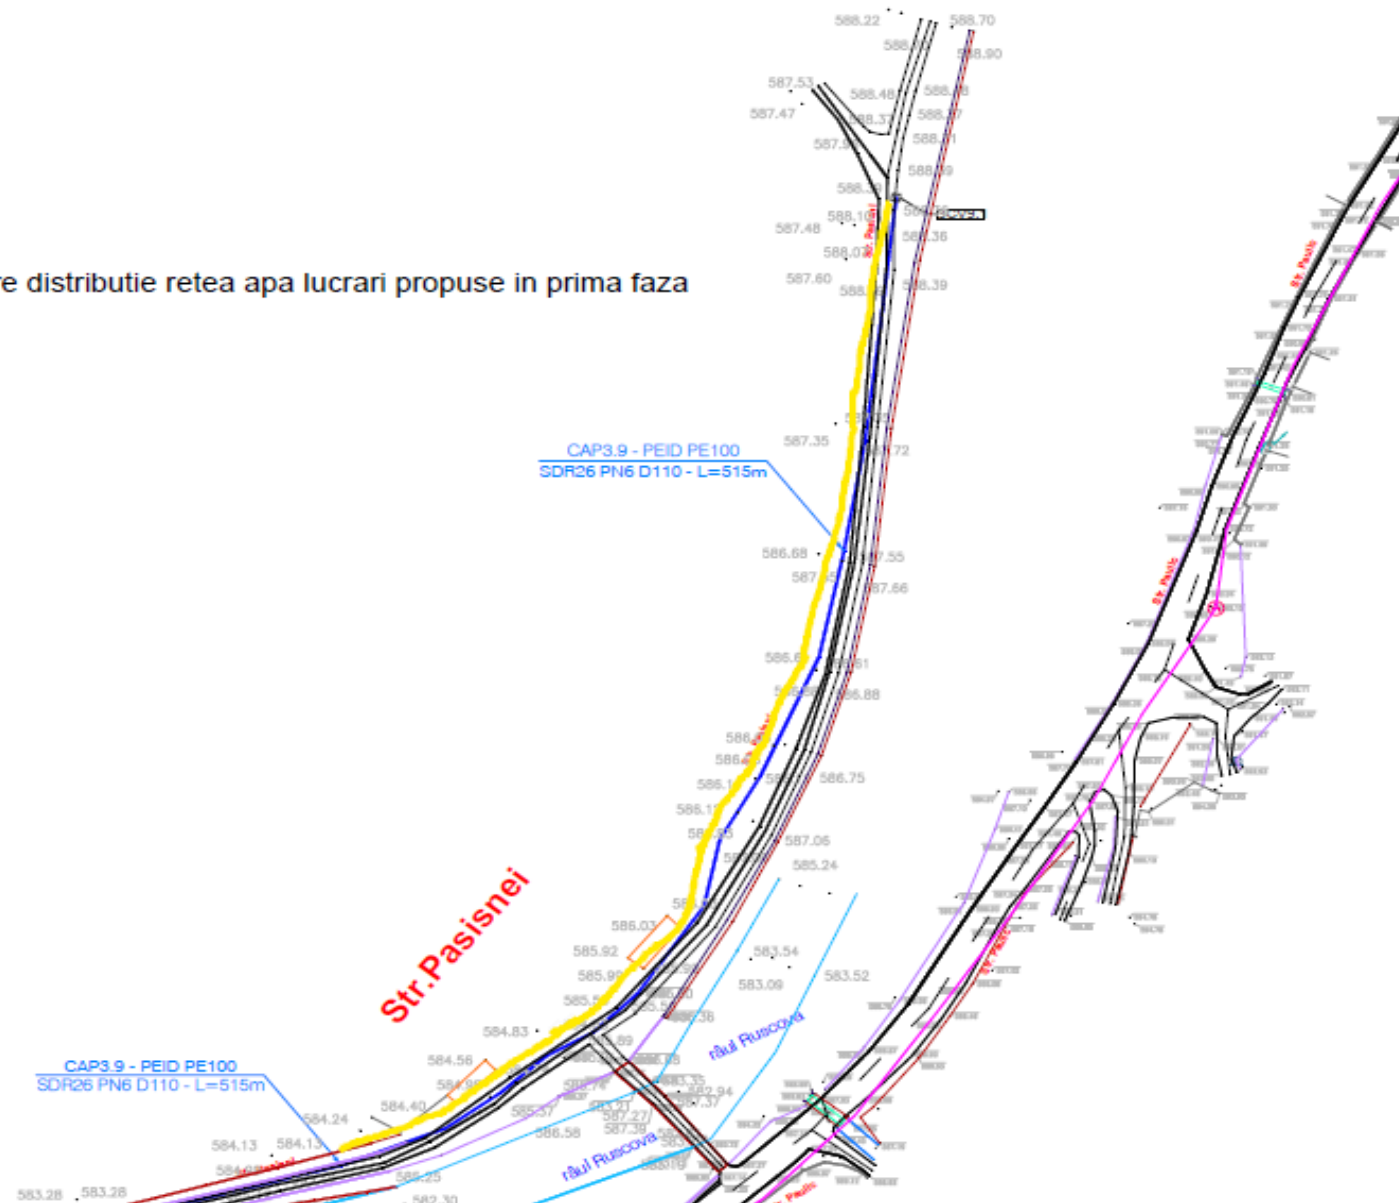

$\epsilon_f = 0.13$
 $d_c = 1 - 230$


— Extindere distributie retea apa lucrari propuse in prima faza

POIENILE DE SUB MUNTE
Apa

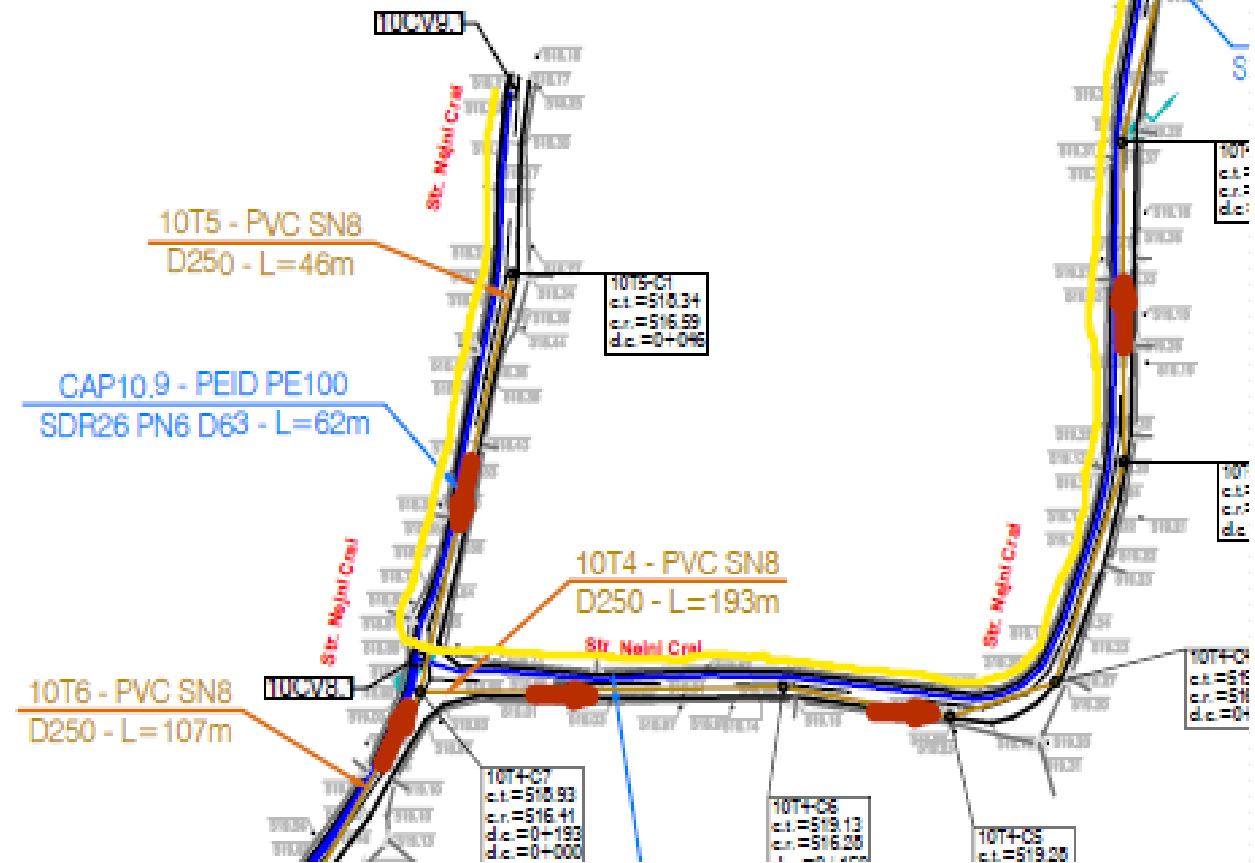

*Lucrari propuse
in prima faza*

POIENILE DE SUB MUNTE
Apa uzata

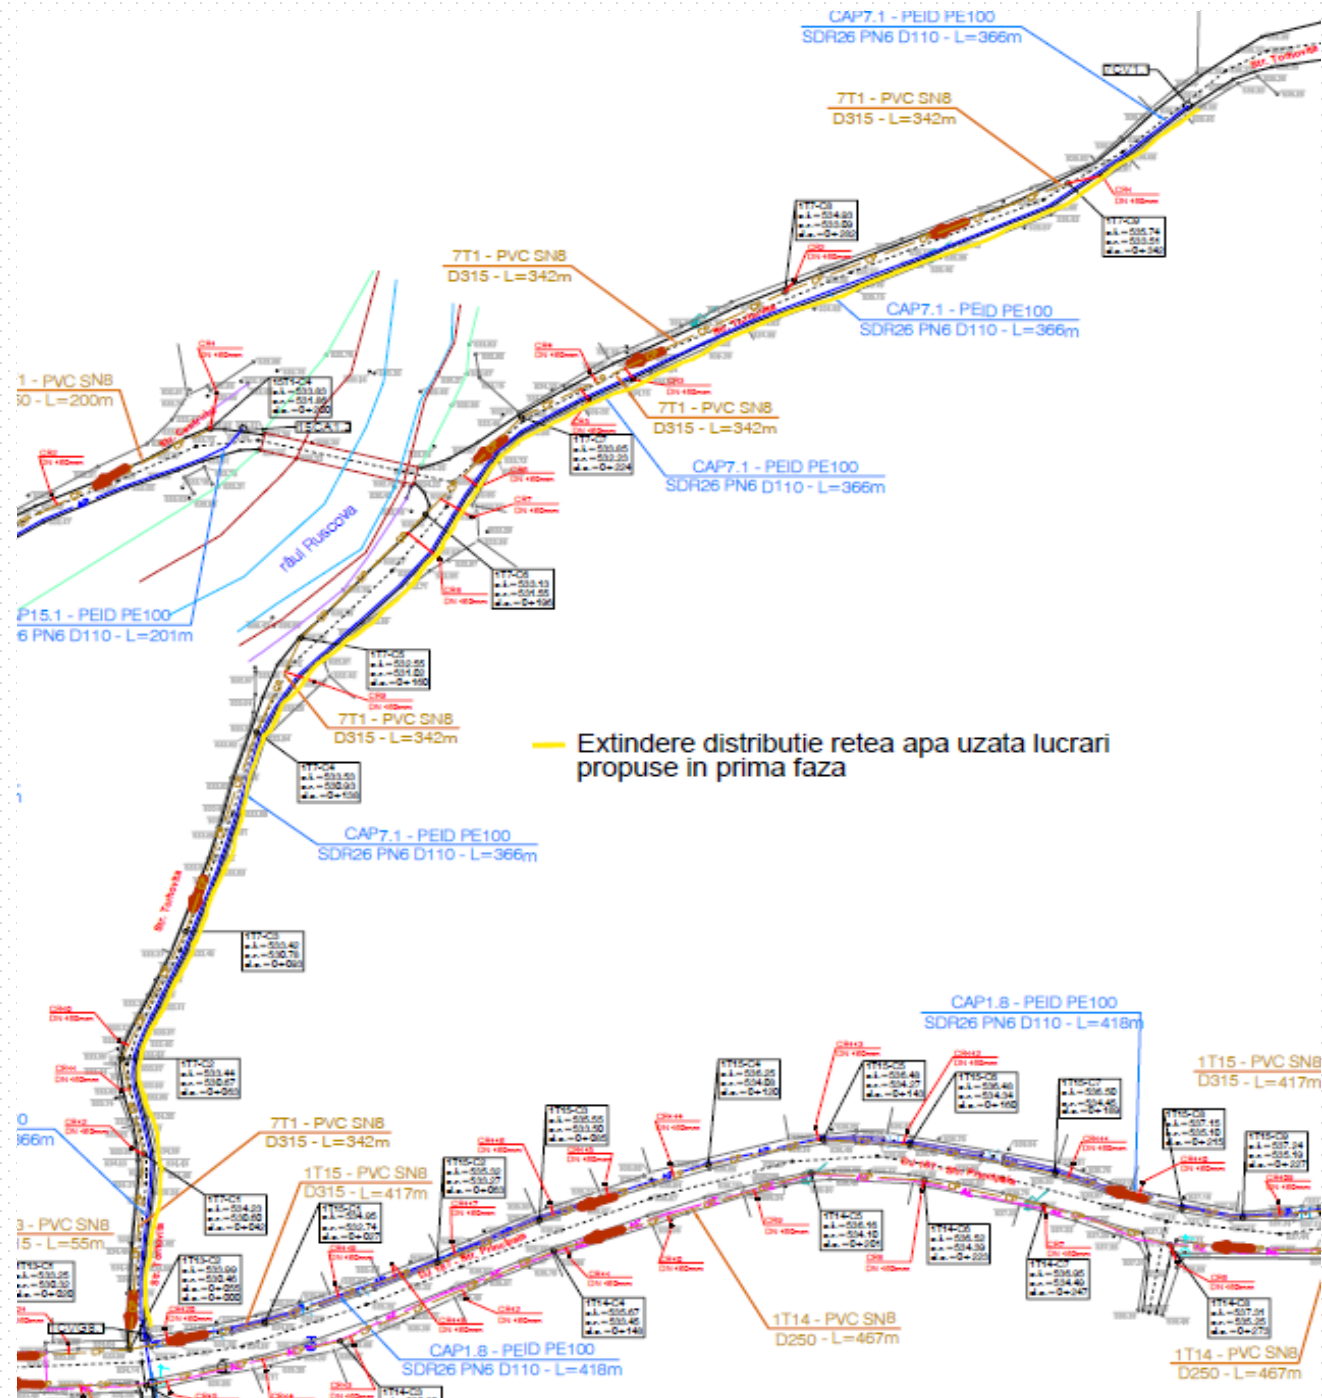

POIENILE DE SUB MUNTE

Apa uzata

